


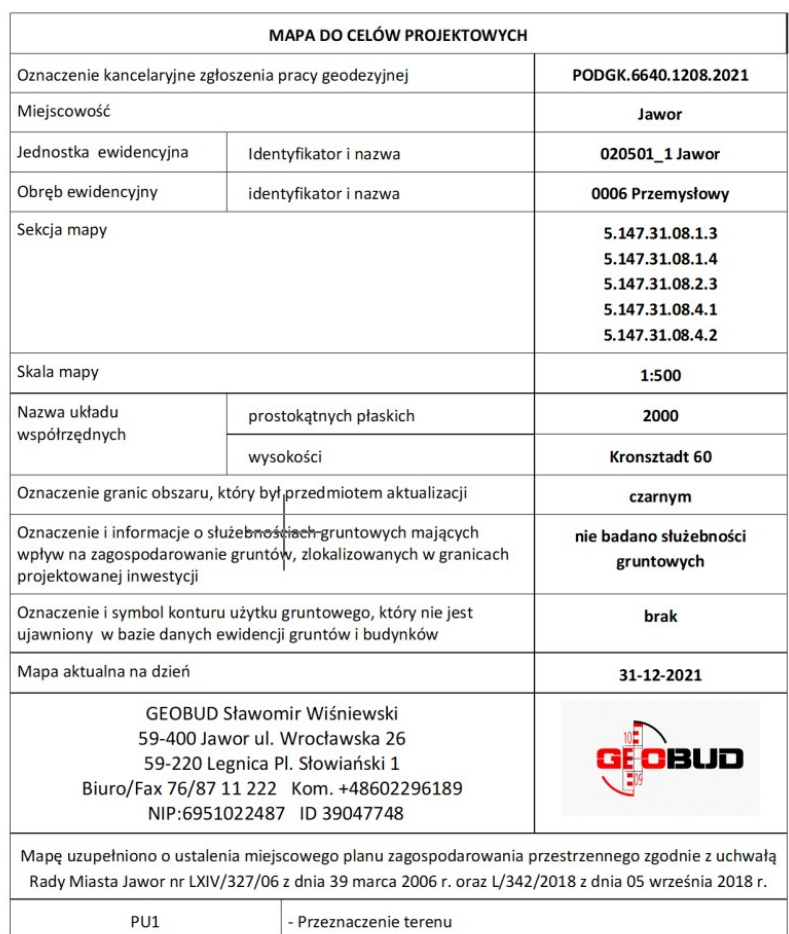

Pozwalam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geologicznych i kartograficznych, których rezultaty zawiera oparł techniczny porównywie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Weryfikator zgłoszenia prac geologicznych	PODGŁĘBIA JAWORSKI
Ogólny obszar geologiczny, który otrzymał zgłoszenie	STAROSTA JAWORSKI
Wykonawca prac geologicznych	GEORUD
	Stawomir Witoski
	Przedmiot Wierzytka
Na oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki powyższej weryfikacji	PODGŁĘBIA 06.12.2021, 2 z dnia 26.02.2022
Inne i dodatkowe oraz nie uwzględnione zgłoszenia kierownika prac	Stawomir Witoski Nie uwzględnione 37774

Projektowane elektroenergetyczne przyłącze kablowe średniego napięcia (20 kV) ułożone będzie w ziemi na głębokości 100 cm. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącymi instalacjami kable ułożą w rurach osłonowych DVK-160 (Arot). Pod drogami kable ułożą w rurze osłonowej SRS-G-160/14,6 (Arot). Przepusty pod drogami wykonają metodą przewiertu lub przedisku sterowanego. Stosować rury osłonowe koloru czerwonego.

	Trasa projektowanej linii kablowej 20 kV poza terenem PKP
	Trasa projektowanej linii kablowej na terenie otwartym PKP (dz. nr 95/21)
	Przepust kablowy pod drogami kołowymi (nura osłona typ SRS-G-160/14,6)

Projektant	Janusz Michalski	Nr upr.	205/09/DUW	09-2023	Podpis	INWESTOR		TEMAT		Typy rysunku		Brzoza		elektrownia	
						CEPEL-TRADE Sp. z o.o. ul. Morska 23 05-110 Wągrowo		Budowa przyłącza elektroenergetycznego 20 (20kV) do kotłowni zlokalizowanej w Jaworznie przy ul. Kuznieckiej 4.		Plan sytuacyjny trasy przyłącza kablowego 20 kV. Tenen ochrony.		Skala:		1 : 500	
Strawczyk	Maciej Michalski	POŚIE/0030318	09-2023			Wyrównane przebiegi		ELEKTRYKAMA Janusz Michalski ul. Piłsudskiego 59 ul. Północna 17/28 05-110 Wągrowo		Nazwa projektu 01/2020		Numer umowy CJ33/2017		E-01	
						Wyrównane przebiegi		1432 58521, 98,98 99,91 143, 175 1432 58521, 98,98 99,91 143, 175						Akusz 1	
														Ido	